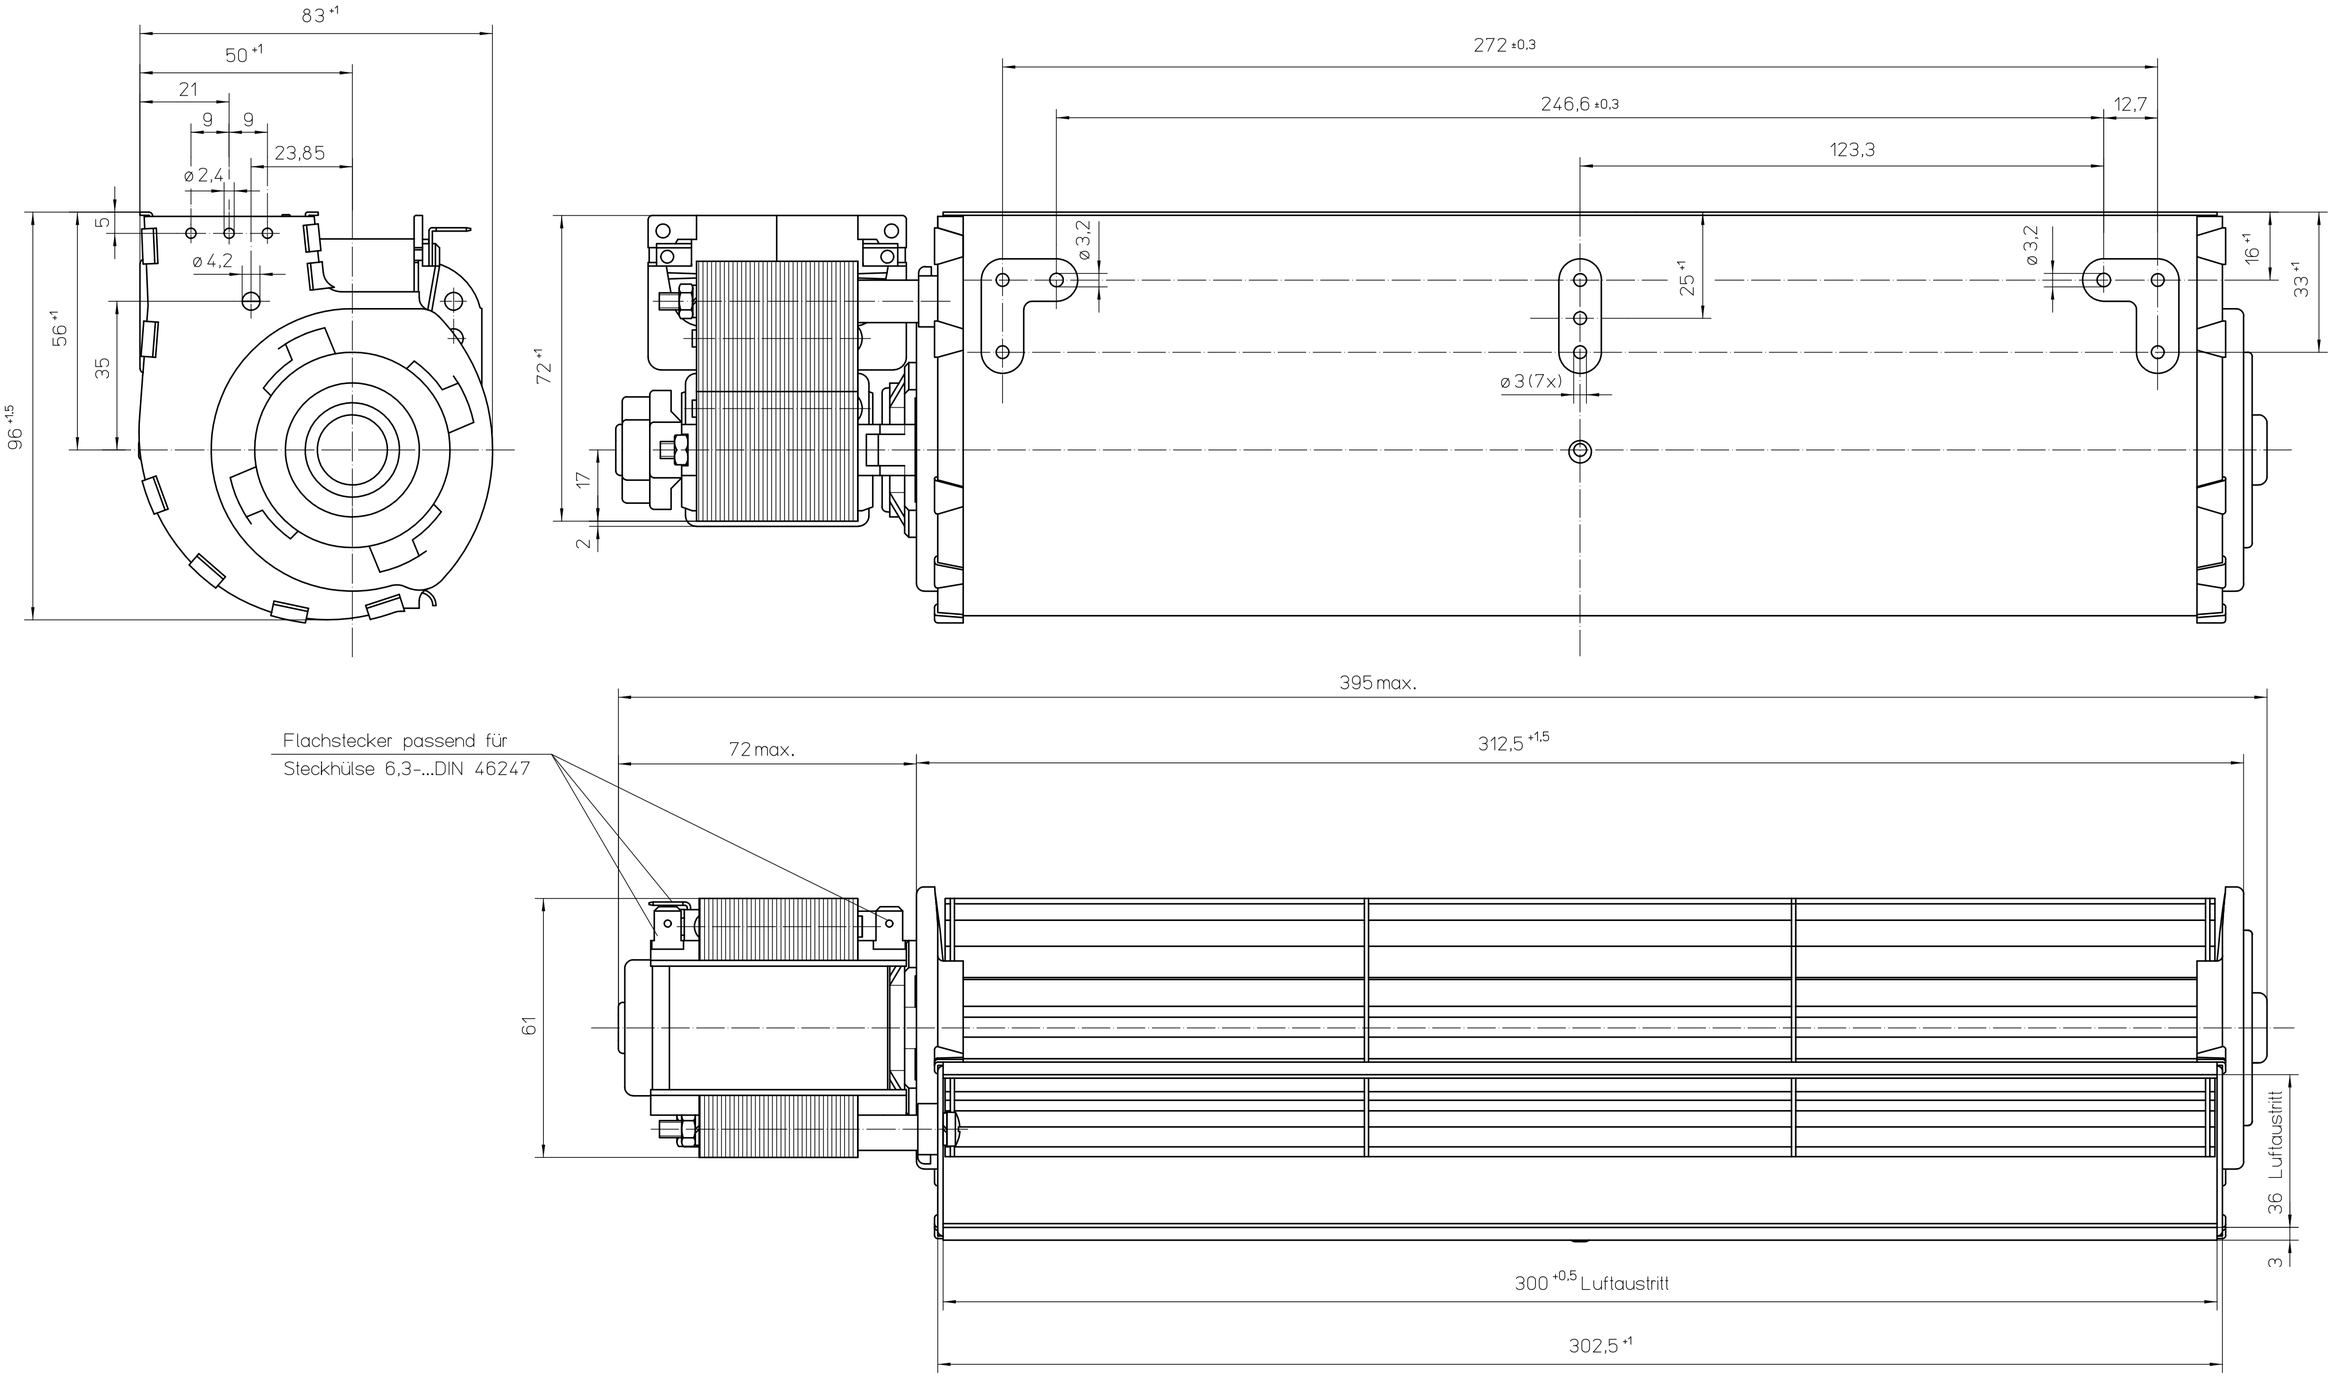

Alle Rechte vorbehalten, Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Motoren Ventilatoren Landshut GmbH

Gehäuseoberfläche: verzinkt blank

Ausg.2: Leistungsangabe von 50W auf 41W geändert.

Sach-End-Nr.	Kenn-buchst.	Elektrische Daten
11	aze	220/230V~50Hz 41W I.Cl.H

Achtung! Dieses Erzeugnis ist im Sinne des GtA § 2 (Maschinenschutzgesetz) erst nach Einbau verwendungsfähig
- Sicherheitsnorm DIN 31000 (VDE 1000) beachten -
Temperaturwächter nach VDE 0631 in Motorwicklung ersetzen nicht eine erforderliche Sicherung des Gesamtgerätes

Fertigzustand | Zul. Abw. ISO 2768-m | Oberfläche | Maßstab 1:1 | Geom.-Schl.: | Werkstoff

	Datum	Name
Bearb.	28.07.00	haendler
Gepr.	28.07.00	teichner
Norm	31.07.00	attenkog

Motoren Ventilatoren Landshut GmbH

mvl/KO

Zust.	Änderung	Datum	Name
2	PPS 11621	01.08.00	hae
1	PPS 12120	28.07.00	hae

Ursprr.

Maßzeichnung
Querstromlüfter
QLZ06/0030A59-3038LH-40 ...

Zeichnungsnummer 55412 70311 | Z10 | Blatt 1 / 1

Ers.f.: | Ers.d.: | DIN_A2